

Borne d'actualisation

Alimentation électrique

	Alim. dédiée	Alim. commune
Unité de contrôle	200mA +12/24	500mA +12/24
Lecteur de badges	50mA +12/24	

Une alimentation commune aux deux appareils est possible

Fixation

Fixation sur rail DIN dimension 9U

Précautions

UdC : Intallation dans un local intérieur protégé, à l'abri de l'humidité.


Lecteur de badges : se reporter à la notice fabricant.

Raccordement


Fonction borne de mise à jour

Connexion du lecteur de badge à l'unité de contrôle au moyen de fils section 1mm²

- 3 fils pour commande du lecteur
- 2 fils pour alimentation électrique

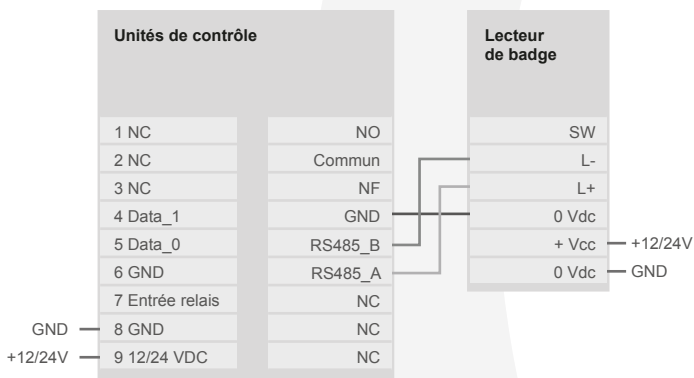

Un câble blindé unique est possible pour le passage des 5 fils
La distance maximum entre le lecteur de badge et la borne est de 50 mètres. Prévoir un câble de catégorie 5 ou 6.

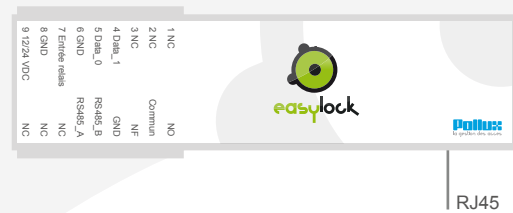

Fonction contrôleur de porte

Deux modes de sorties de relais pour le contrôle d'un accès :

